


[illegible]

SIRA NO	CİHAZ ADI	KAPASİTE	ADET
A4	<p>TEMİZ ODA KLİMA SANTRALİ</p> <p>EMİŞ: Emiş Hücresi + G4 Filtre + Aspiratör (Plug Fan Max. 55 Hz Elektrik Motoru Frek. İnv. Uygun) + Karışım Hücresi + Plakalı Isı Geri Kazanım Hücresi + Egzost Hücresi</p> <p>BASMA: Basma Hücresi + F9 Filtre + Vantilatör (Plug Fan Max. 50 Hz Elektrik Motoru Frek. İnv. Uygun) + Isıtma Hücresi + Soğutucu Batarya + F5 Filtre + Karışım Hücresi + Plakalı ısı Geri Kazanım+ G4 Filtre + T1.3 Hava Emişi</p> <p>LABORATUVAR</p>	<p>Vvant= en az 4.100 m³/h</p> <p>Vasp = en az 3.520 m³/h</p> <p>Qısıtıcı : en az 28 kW</p> <p>Qsoğut. : en az 24 kW</p>	<p>Hcd: en az 800 Pa</p> <p>Hcd: en az 350 Pa</p> <p>1</p>

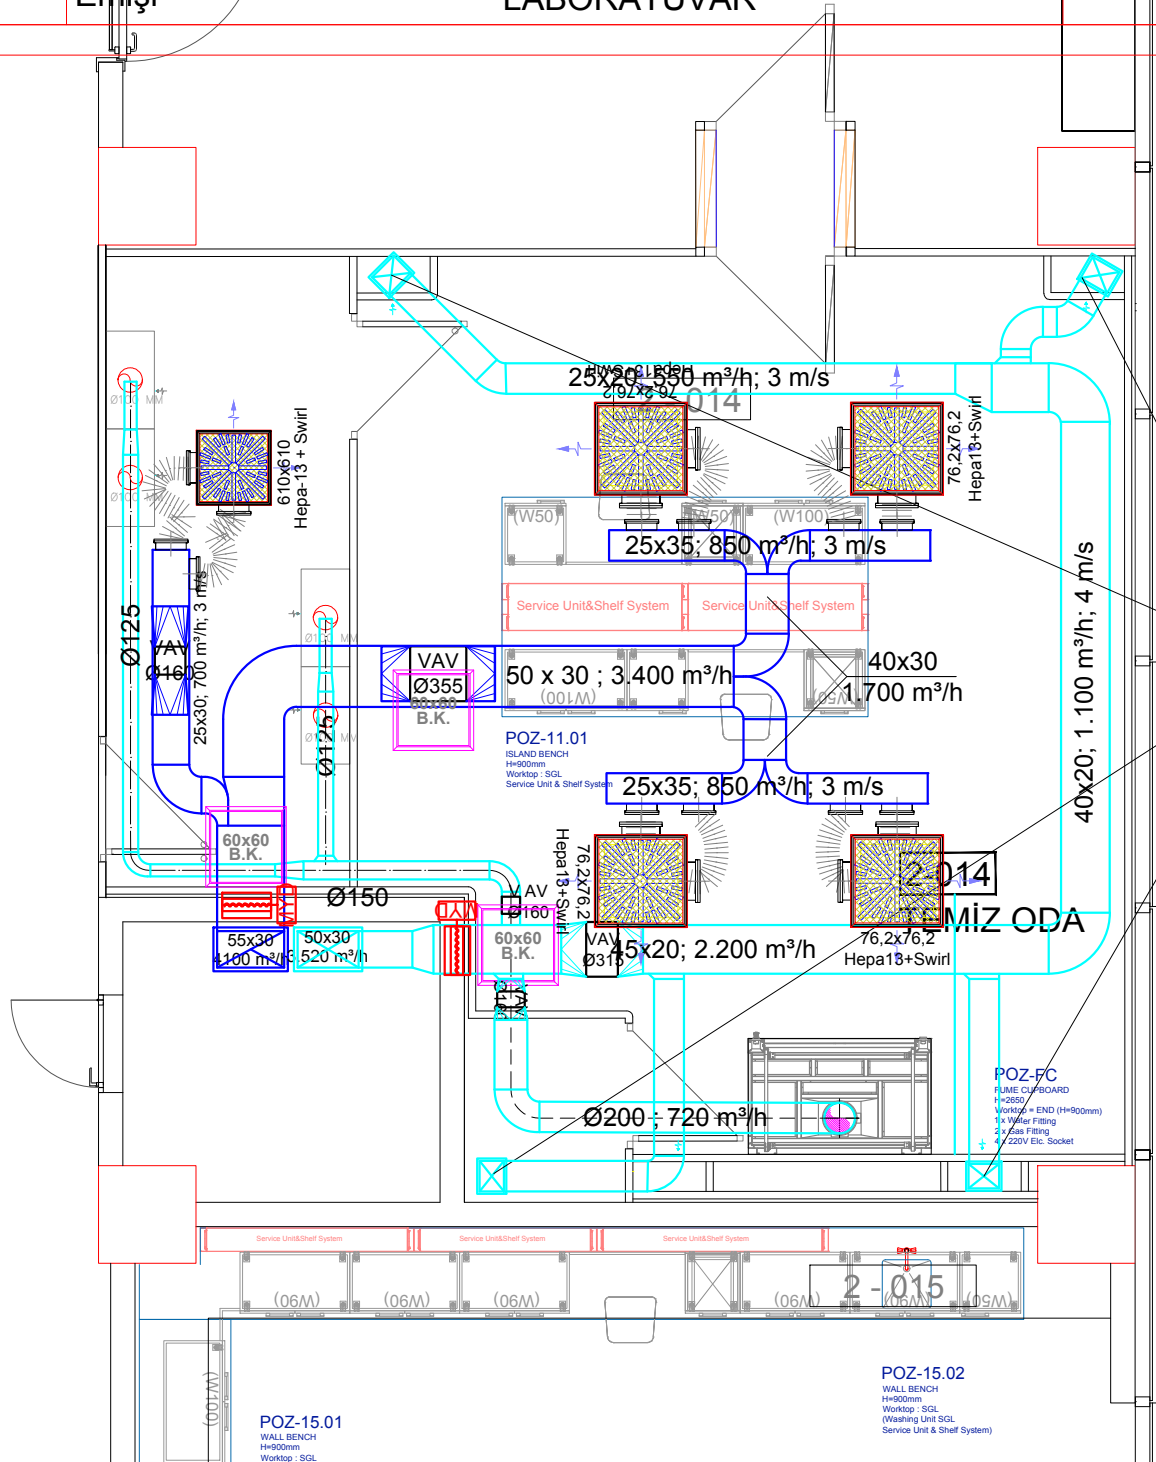

### TEMİZ ODA EMİŞ MENFEZİ DETAYI

550 m<sup>3</sup>/h Ebat : 25x20



Çift Sıra Kanatlı Emiş Menfez  
220 m³/h Ebat : 20x25

Lif Tutuculu Emiş Menfez  
330 m³/h Ebat : 20\*40